


Legenda

1	Senzor de exterior recomandat : KÖBER
2	Termostat de ambient recomandat : KÖBER
3	Impamantare aditionala
4	Senzor de temperatura aditional pentru boilere BP120L/BA120L
5	Vana cu 3 cai suplimentara
6	Alimentare retea 230 VAC / 50 Hz
7	Izolator galvanic recomandat : KÖBER KIG1

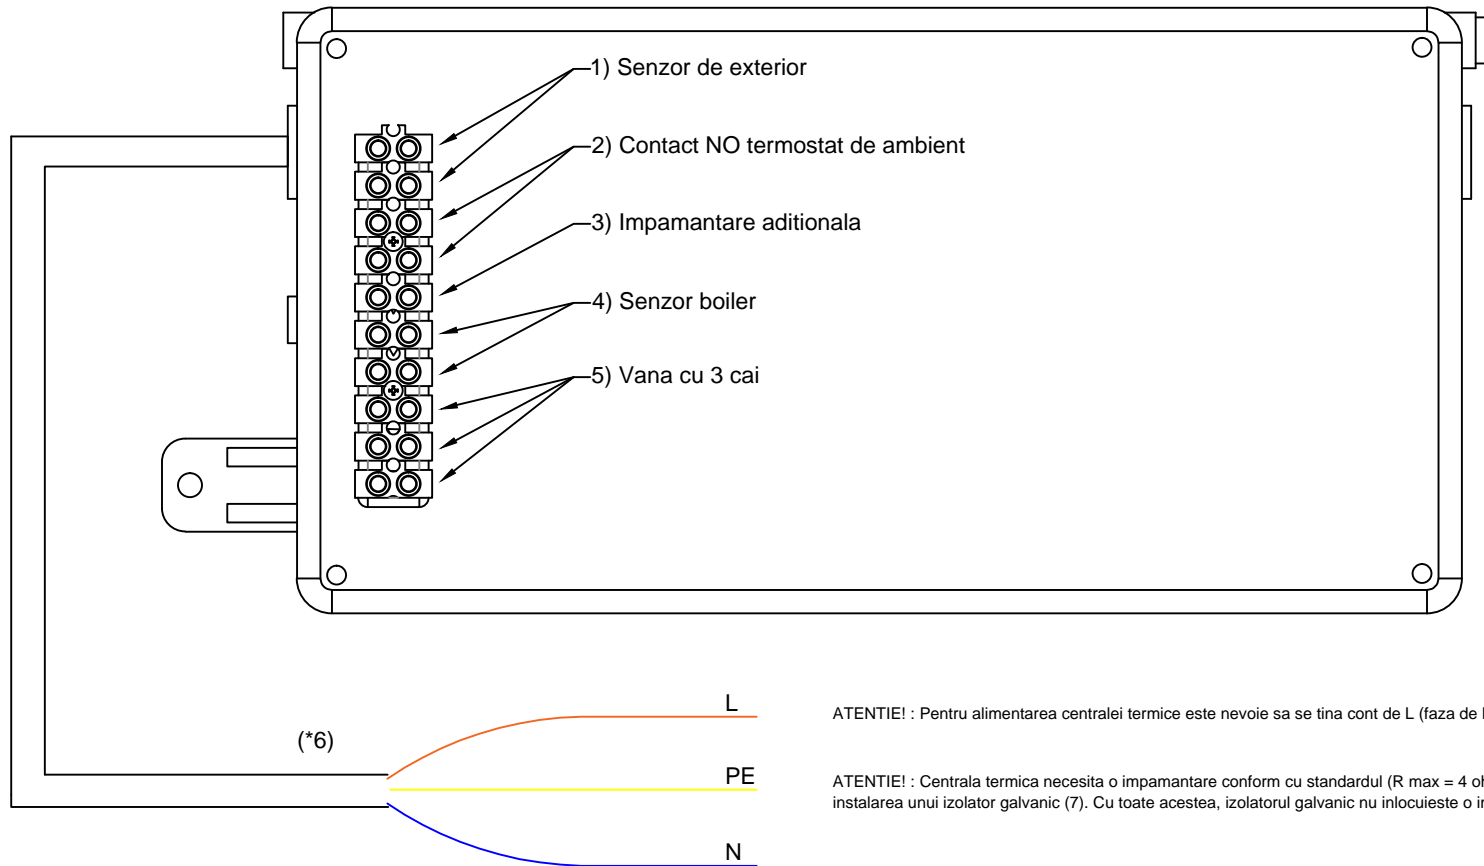

ATENTIE! : Pentru alimentarea centralei termice este nevoie sa se tina cont de L (faza de lucru) si N (nul de lucru). A nu se inversa firele intre ele.

ATENTIE! : Centrala termica necesita o impamantare conform cu standardul ($R_{max} = 4 \text{ ohm}$). Pentru impamantari neconforme se recomanda instalarea unui izolator galvanic (7). Cu toate acestea, izolatorul galvanic nu inlocuieste o impamantare inexistaenta.

S.C. KÖBER S.R.L.

14.01.2019

Aceasta nota are caracter informativ. S.C. KÖBER S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru buna ei functionare.

Centrala termica Motan - Schema de instalare electrica

Nota Aplicare NA37